


Schemat wykonania układu pomiarowego w wolnostojącej szfke wentylowanej

OZNACZENIA:

1. Rura stalowa DN40
2. Szfka wolnostojąca wentylowana w granicy posesji
3. Zawór odcinający DN40
4. Rura stalowa Dn 32
5. Kolano nakrętne Dn 32
6. Kolano Dn 32
7. Rura stalowa Dn 32 - izolowana
8. Gazomierz G 6
9. Otwory wentylacyjne
10. Redukcja 32 / 25

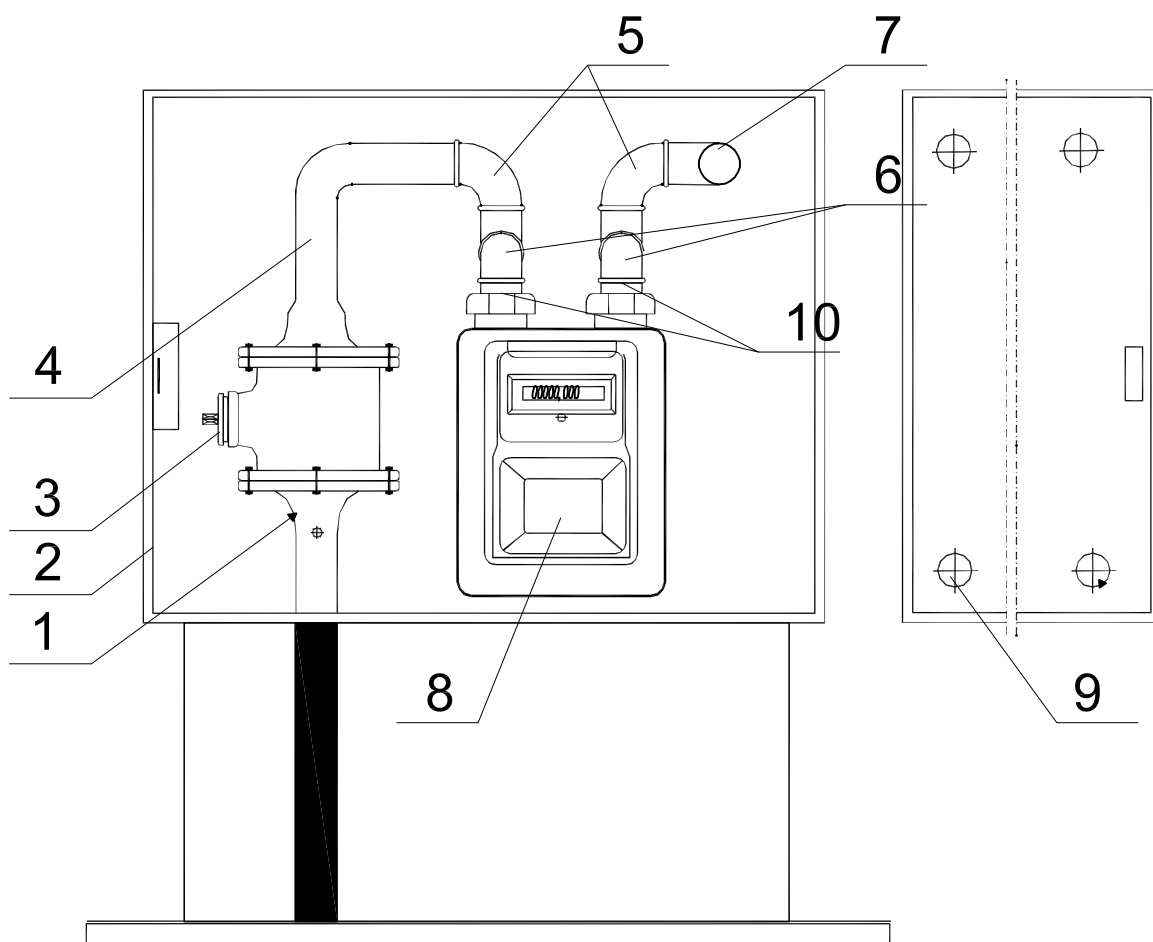

Nr rys.	6	Nazwa rysunku
Skala	-----	Szfka gazowa
Data	11-2009	
Obiekt		Kompleks boisk sportowych "ORLIK 2012" z obiektami towarzyszącymi oraz placem zabaw
Lokalizacja		Rydzyzna, gm. Rydzyzna (dz. nr 188)