


# Schemat wykonania układu redukcyjno-pomiarowego w szafce wentylowanej

## OZNACZENIA:

1. Rura DN 32
2. Szafka na zewnętrznej ścianie budynku
3. Kurek Dn 32
4. Rura stalowa Dn 50
5. Reduktor ciśnienia FE-20m<sup>3</sup>/h
6. Kolano nakrętne Dn 50
7. Kolano "WAZ" Dn 62
8. Rura stalowa Dn 40 - izolowana
9. Gazomierz GN-16
10. Otwory wentylacyjne
11. Rura stalowa osłonowa

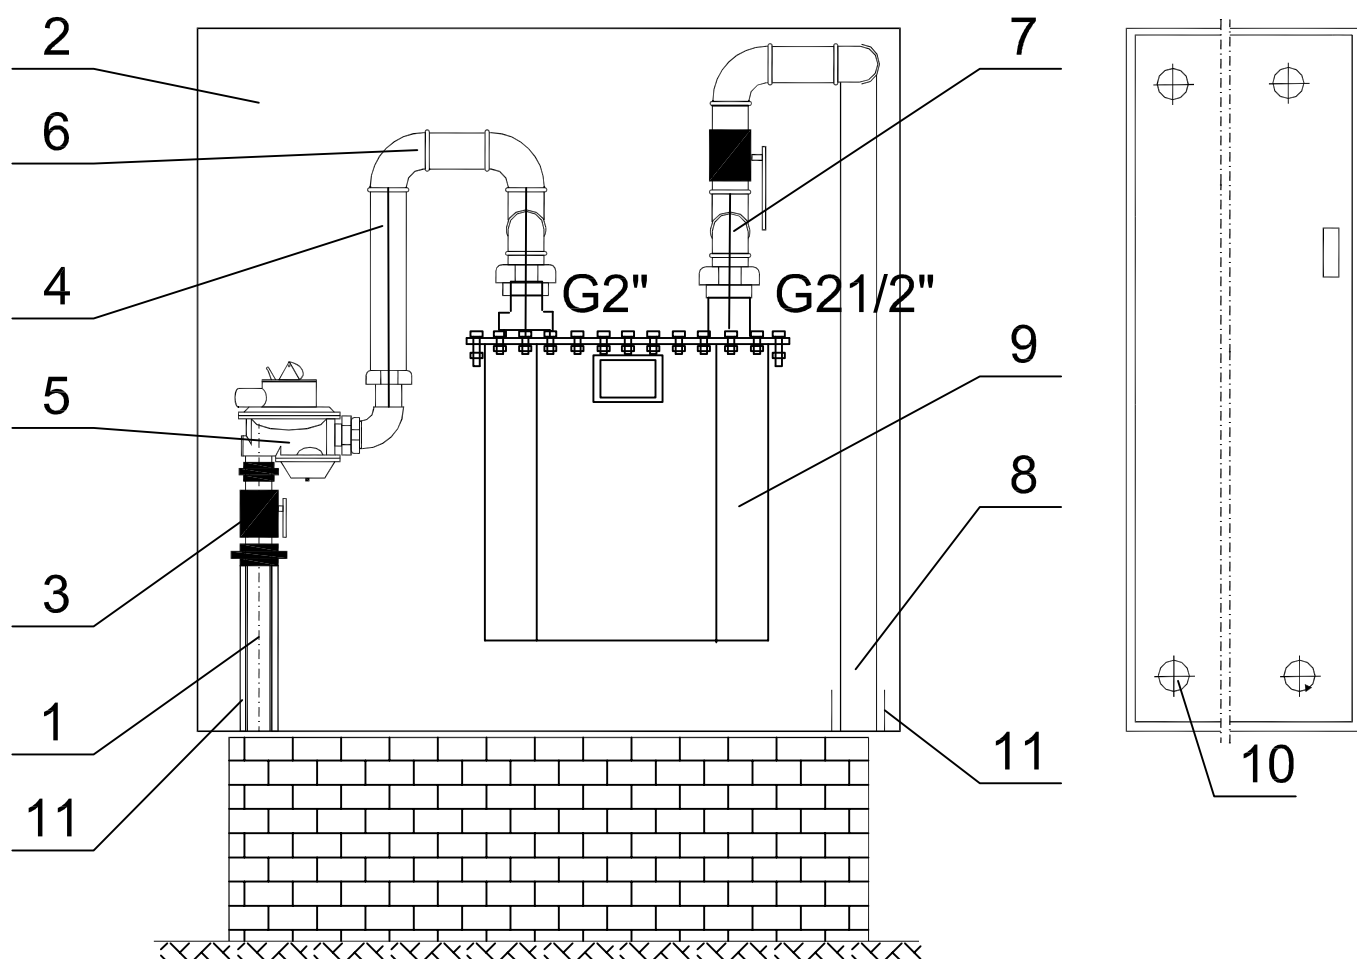

Nr rys.	10	Nazwa rysunku			
Skala	-----	Szafka gazowa			
Data	11-2008				
Obiekt		Budowa sali gimnastycznej z zapleczem			
Lokalizacja		Dąbcze, 64-130 Rydzyna (dz. nr 214, 213/2, 213/4)			
Projektant		mgr inż. G. Dembski	Nr upr.	53/03/ZG	