


Rozwinięcie inst. kanalizacyjnej

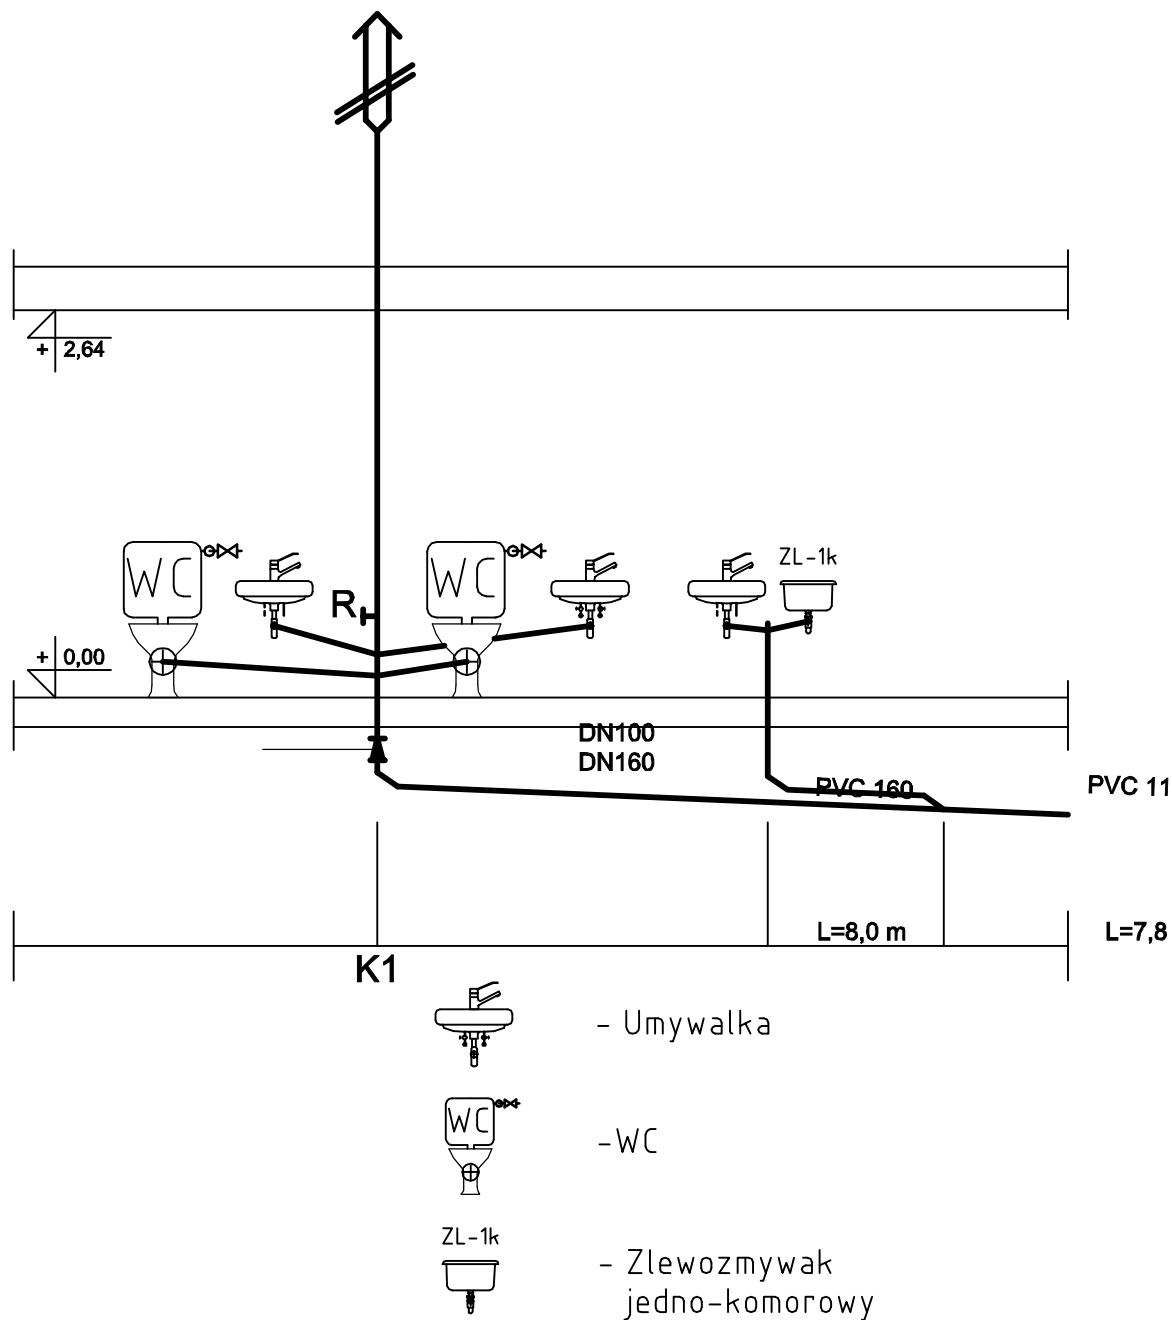

UWAGA:

Najmniejsza średnica nominalna dla rur układanych pod posadzką wynosi DN 100

Nr rys.	4	Nazwa rysunku			
Skala	1:50	Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej			
Data	11-2012				
Obiekt		Świetlica wiejska			
Lokalizacja		Robczysko, 64-130 Rydzyna, (dz. nr 105)			
Projektant		mgr inż. G. Dembski	Nr upr.	53/03/ZG	