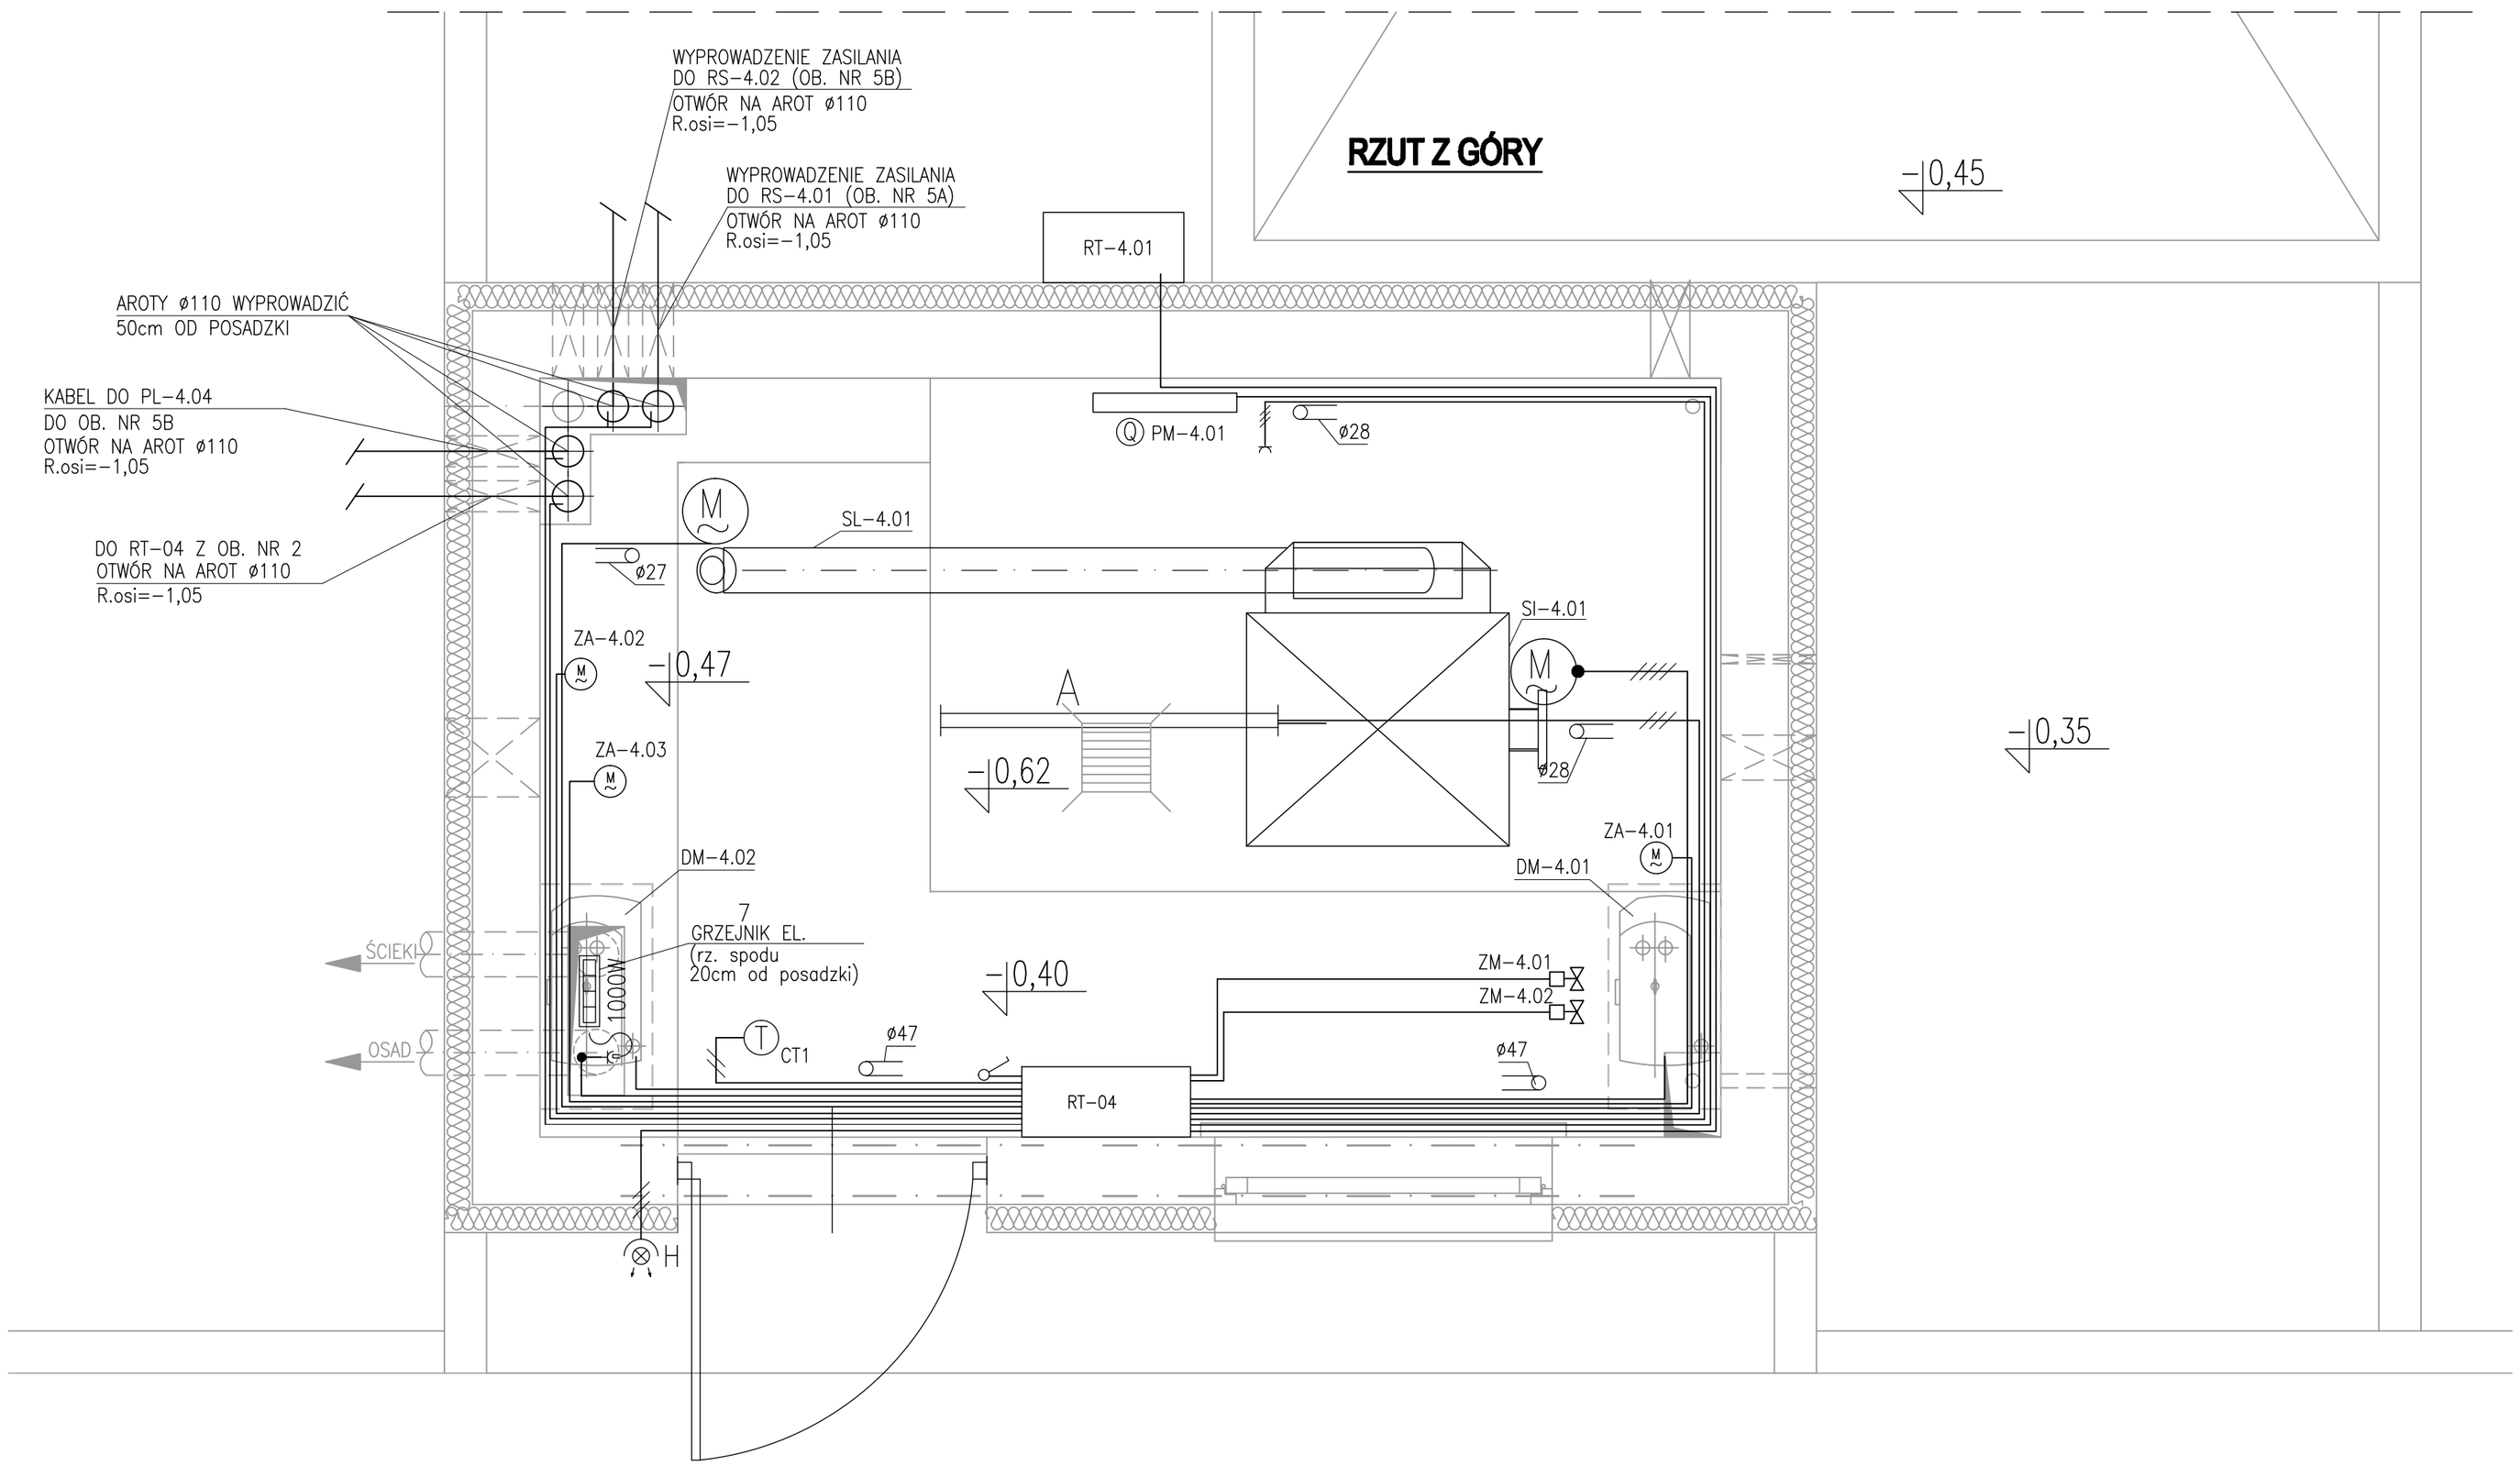

LEGENDA:

- A — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA TCW 215/236, 2x36W TL-D 840
- WYŁĄCZNIK 1-BIEG. 16A, 250V, HERMETYCZNY N/T
- PUSZKA HERMETYCZNA N/T
- RURA PVC
- H — OPRAWA HALOGENOWA C-82P 500W
- 1000W — ELEKTRYCZNY GRZEJNIK KONWEKTOROWY KL.IZOLACJI II
- GNIAZDO WTYKOWE 2P+Z, 16A, 250V, HERMETYCZNE N/T

UWAGI:

1. Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDY o przekroju żył 1,5mm^2 do opraw wprowadzić przewód ochronny PE.
2. Przewody układać:
   a) w pomieszczeniach technicznych w rurze PVCø47, PVCø28, mocowanej na ścianie na uchwytach rurowych U47.
3. Oprawy mocować do stropu chyba że na planach określono inaczej
4. Oprawy zewnętrzne halogenowe mocować na wysokości 3m.
5. Wyłączniki oświetleniowe montować na wysokości 1,5m.

±0,00 = 85,00m npm

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego

UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym

ZAKŁAD PROJEKTOWO-BUDOWLANY KOLEKTOR 64-100 LESZNO ul. Kmicica 69 tel/fax 65 526-77-00			INWESTOR: GMINA RYDZYNA			
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RYDZYNIE			OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU: PUNKT ZLEWNY ŚCIEKÓW I OSADÓW DOWOŻONYCH FEK-PAK ZASILANIE ELEKTRYCZNE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. PLAN INST. OŚWIETLENIA, OGRZEWANIA I WENTYLACJI			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SKALA: 1:20	NUMER RYSUNKU: TE54.00		
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. K. JANIAK uprawnienia projektowe nr 675/85/Lo					
TECHNOLOGIA	dr inż. LUDOVIT ŻARNOVSKY					
projektant EL	inż. K. PAWLICKI uprawnienia projektowe nr 820/86/Lo		WERSJA: R01 P.05.209/13	ZASTĘPUJE:		
opracował EL	mgr inż. A. MIKULSKA					
sprawdzający EL	mgr inż. J. WOŹNIAK uprawnienia projektowe nr 877/86/Lo, 1325/89/Lo		DATA OPRACOWANIA: 06.11.2013	BRANŻA: TE	STADIUM: PB	NR OBIEKTU: 4