


RT-04

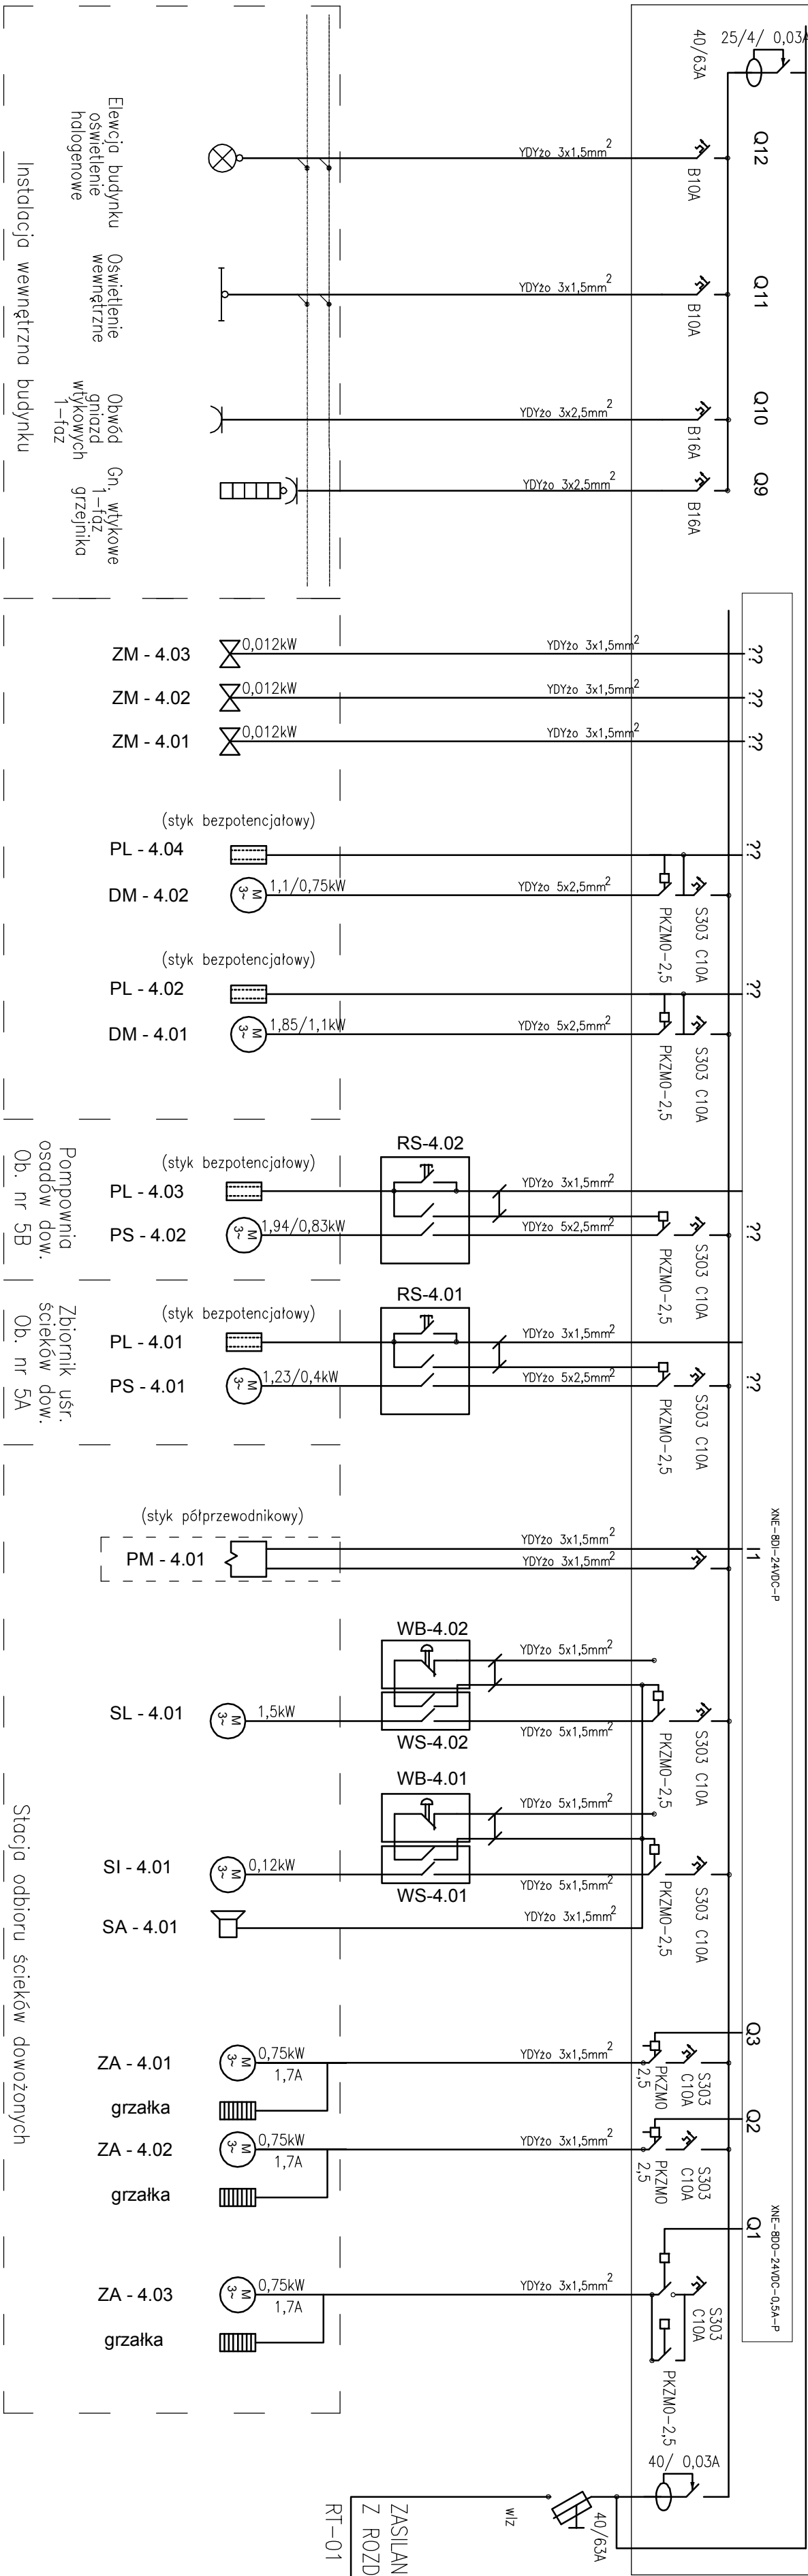


LEGENDA:

- RT-04 - ROZDZIELNICA FEK - PAK
- ZA-4.01, ZA-4.02, ZA-4.03 - ZASILUJĄCE ODCINAJĄCE Z SIŁOWNIKAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI
- SA-4.01 - SYGNALIZATOR ALARMOWY SITA
- SI-4.01 - SITO SKRATKOWE
- WB-4.01 - WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA SITA SKRATKOWEGO SI-4.01
- WS-4.01 - WYŁĄCZNIK SERWISOWY SITA SKRATKOWEGO SI-4.01
- SL-4.01 - PRZENOŚNIK SKRATEK
- WB-4.02 - WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA PRZENOŚNIKA ŚRUBOWEGO SKRATEK SL-4.01
- WS-4.02 - WYŁĄCZNIK SERWISOWY PRZENOŚNIKA ŚRUBOWEGO SKRATEK SL-4.01
- PM-4.01 - POMIAR PRZEPŁYWU ŚCIEKÓW/OSADÓW DOWOŻONYCH - PRZEPŁYWOMIERZ
- PS-4.01 - POMPA W ZB. UŚREDNIAJĄCYM ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH
- PL-4.01 - PŁYWAK POZIOMU ŚCIEKÓW W OB. 5A
- RS-4.01 - POMPA W ZB. UŚREDNIAJĄCYM OSADÓW W OB. 5A
- PS-4.02 - POMPA W ZB. UŚREDNIAJĄCYM OSADÓW DOWOŻONYCH
- PL-4.03 - PŁYWAK POZIOMU OSADÓW W OB. 5B
- RS-4.02 - ROZDZIELNICA SERWISOWA W OB. 5B
- DM-4.01 - DMUCHAWY NAPOWIETRZANIA ZB. UŚREDNIAJĄCYCH
- PL-4.02, PL-4.04 - PŁYWAKI DMUCHAW W ZBIORNIKACH UŚREDNIAJĄCYCH
- ZM-4.01, ZM-4.02, ZM-4.03 - ZAWORY NAPOWIETRZANIA ZBIORNIKÓW UŚREDNIAJĄCYCH

UWAGI

- 1. Zawór odcinający ścieki dowożone ZA-4.01 – naped 3-fazowy
- 2. Dmuchawa DM-4.01 pracuje w cyklu zółqcz – wylqcz (np. RTX-230).

		ZAKŁAD PROJEKTOWO-BUDOWLANY KOLEKTOR		INWESTOR	
64-100 LESZNO, ul. Kmiłowa 69 tel./fax 65 526-77-00				GMINA RYDZYNA	
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RYDZYNIE		SCHEMAT STRUKTURALNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I AUTOMATYKI RT-04 (Ob. Nr 4)		OBJEKT I TREŚĆ RYSUNKU	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	PODSIS	SKALA	NUMER RYSUNKU		
GŁÓWNY PROJEKTANT	mjr inż. K. JANIAK	-	TE51/4/1.00	WERSJA	
PROJEKTANT	inż. K. PAWLICKI			ZASTĘPCE	
PROJEKTANT	inż. K. PAWLICKI			R00	
PROJEKTANT	mjr inż. J. WOŹNIAK uprawnienie projektowe nr 67/89/6a, 1363/89/1a sprawozdający IE	P.05.209/13		BRANŻA	
		DATA OPRACOWANIA		STADIUM	
		06.11.2013		IE	
				PB	