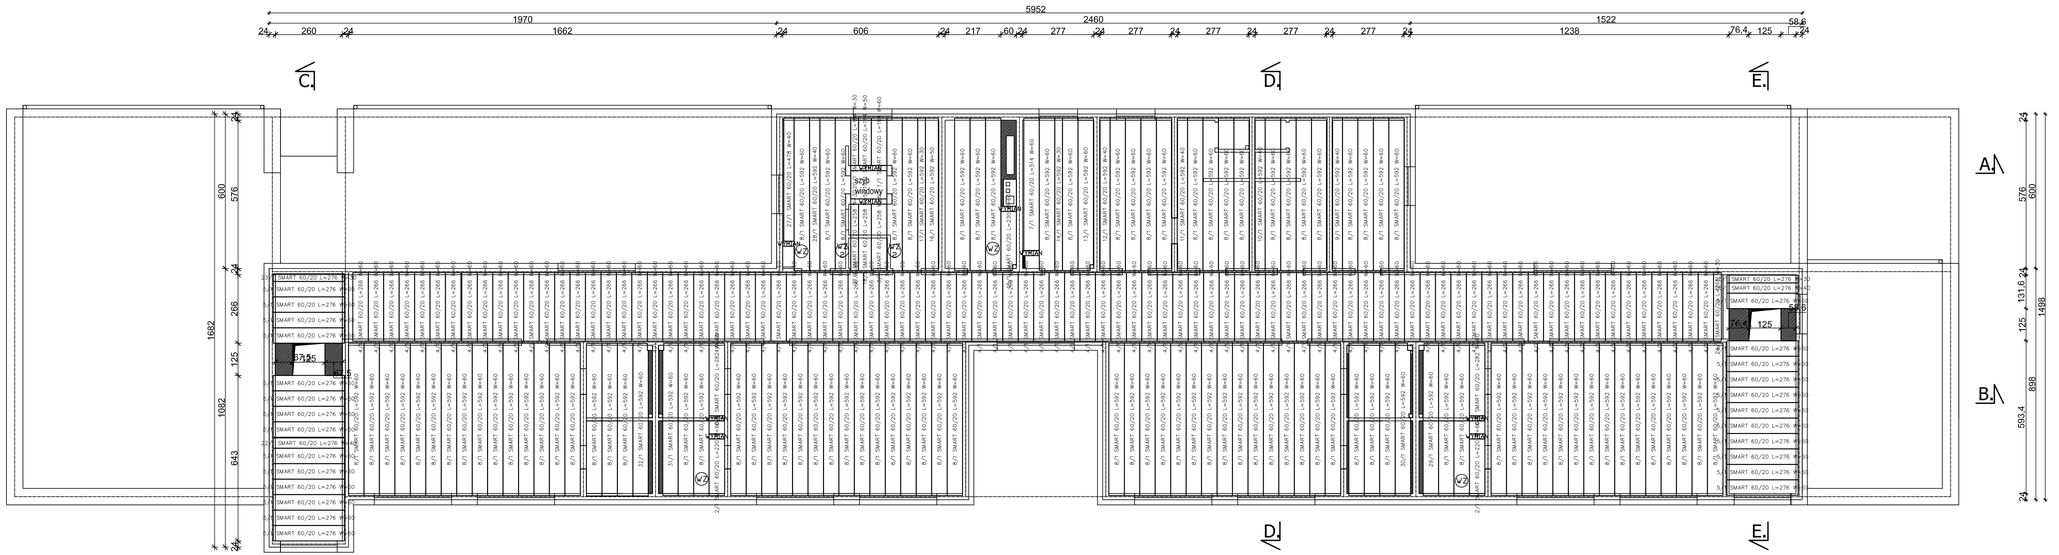

UWAGA:

1. Opracowanie zawiera dobór płyt dla założonych poniżej obciążeń. Przyjęto, że podane wartości są całkowitymi obciążeniami ponad ciężar własny płyt.
2. Należy zweryfikować możliwość oparcia płyt na podporach. Podciągi należy zweryfikować pod względem nośności dla założonego rozwiązania stropowego. W razie konieczności dostosować podpory umożliwiając zastosowanie płyt SMART.
3. Przyjęto schemat płyt: belka wolnopodparta. Zbrojenie płyt jednokierunkowe.
4. Minimalna głębokość oparcia to 70 mm na całej szerokości płyty.
5. Wymiar płyt potwierdzić na budowie.
6. Potwierdzić wartości założonych obciążeń – jeśli przewidziane obciążenia są inne niż założone poniżej – zweryfikować układ i nośność płyt.
7. Sprawdzić lokalizację otworów w konstrukcji stropowej. W razie niezgodności dostosować układ płyt.
8. Wymiary i lokalizację wymianu szybu windowego dostosować do wytycznych producenta szybu

Założone obciążenia charakterystyczne ponad ciężar własny stropu:
- stałe: 4,95 kN/m²
- zmienne: 1,50 kN/m²

Przyjęta klasa środowiska XC1

SMART INVEST
ul. Ułańska 1a 64 - 115 Święciechowa
tel.: 65 529 80 43 mail: info@smartinvest.pl

temat:	Budowa przedszkola samorządowego w Rydzynie.
inwestor:	Gmina Rydzyna ul. Rynek 1; 64 - 130 Rydzyna
lokalizacja:	miejscowość: Rydzyna, gmina: Rydzyna, nr ewidencyjny działki: 187; 188/2;
branża:	Konstrukcyjna — data: październik 2016

opracował:	nr uprawnień	podpis
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		
mgr inż. Michał Izydorek	WKP/0228/POOK/13	
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		
mgr inż. Piotr Jaroszczuk	WKP/0187/POOK/08	
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń		
mgr inż. Maciej Bonikowski	----------	
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń		
tech bud. Adrian Sikorski	----------	

treść rysunku:	nr rysunku	skala
Strop nad 1 piętrem	K3.	1 : 100