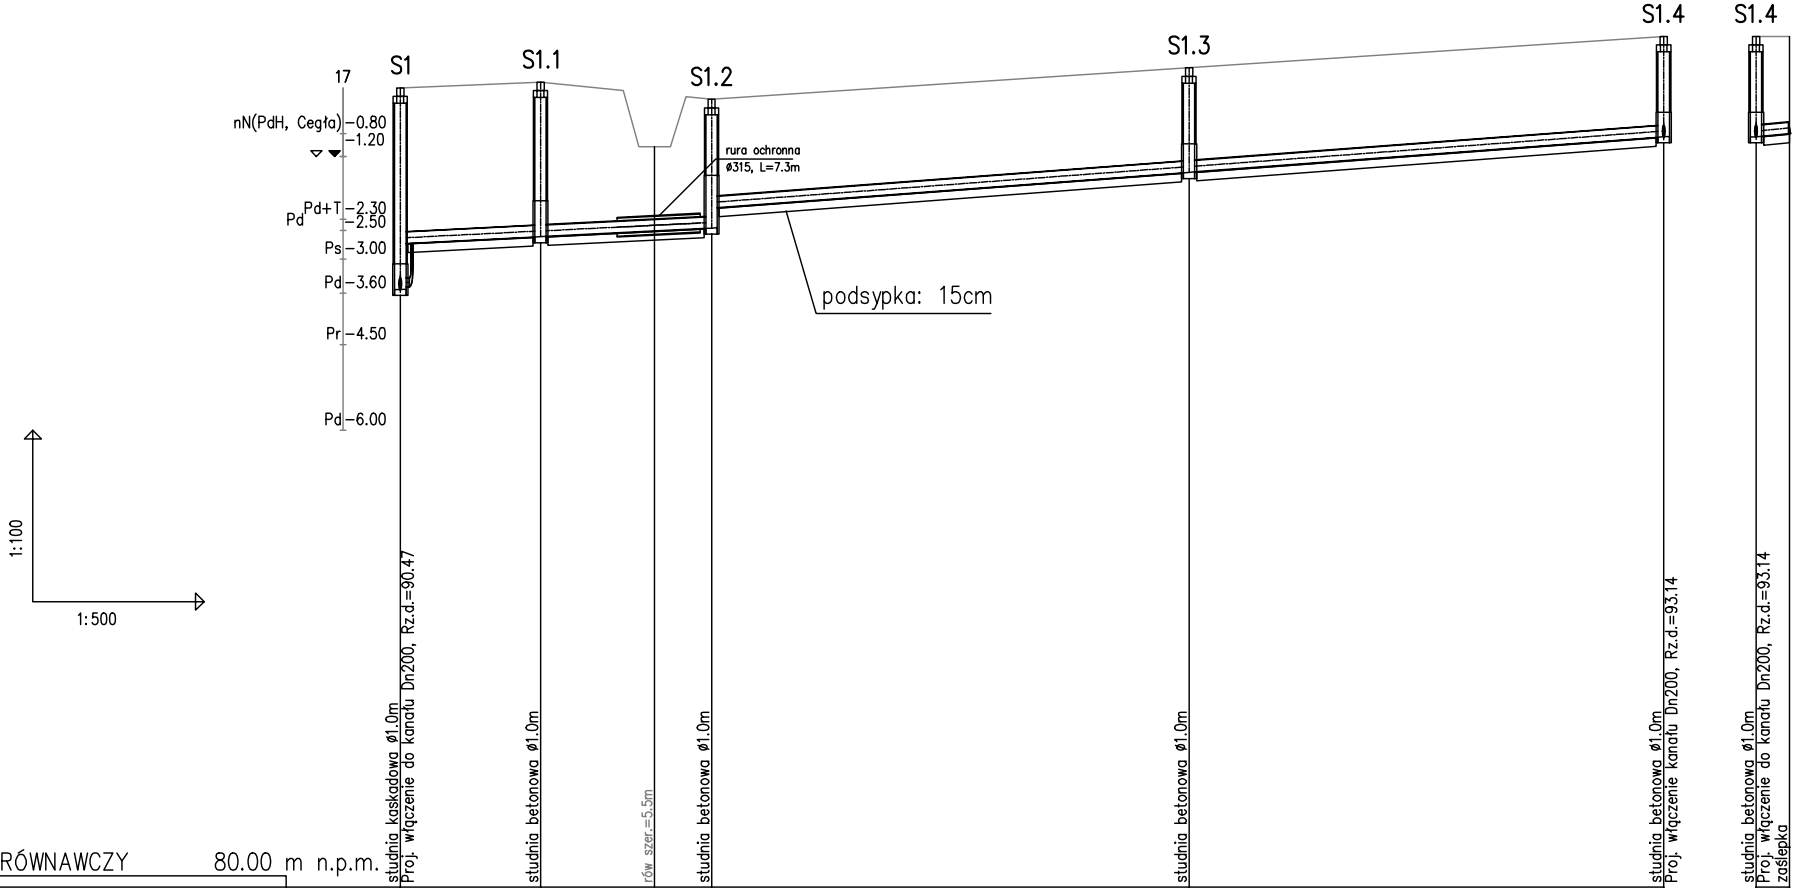
S1
S1.1
S1.2
S1.3
S1.4
S1.4
17
nN(PdH, Cegła) -0.80
-1.20
Pd+T -2.30
Pd -2.50
Ps -3.00
Pd -3.60
Pr -4.50
Pd -6.00
rura ochronna
ø315, L=7.3m
podsypka: 15cm
1:100
1:500
studnia kaskadowa ø1.0m
Proj. włączenie do kanału Dn200, Rz.d.=90.47
studnia betonowa ø1.0m
rów szer.=5.5m
studnia betonowa ø1.0m
studnia betonowa ø1.0m
studnia betonowa ø1.0m
Proj. włączenie kanału Dn200, Rz.d.=93.14
studnia betonowa ø1.0m
Proj. włączenie do kanału Dn200, Rz.d.=93.14
zaślepka

POZIOM PORÓWNAWCZY 80.00 m n.p.m.

| | S1 | S1.1 | | S1.2 | S1.3 | S1.4 | S1.4 | S1.4.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNA TERENU ISTN. | 94.00 | 94.10 | | 93.80 | 94.35 | 94.90 | 94.90 | 94.90 |
| RZĘDNA DNA KANAŁU | 90.47<br>91.27 | 91.39 | 91.49 | 91.54<br>91.89 | 92.52 | 93.14 | 93.14 | 93.20 |
| ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU | 3.53<br>2.73 | 2.71 | | 2.26<br>1.91 | 1.83 | 1.76 | 1.76 | 1.70 |
| SPADKI, DŁUGOŚCI | 1%<br>27.3m | | | 1.5%<br>83.4m | | | 2%<br>2.9m | |
| ŚREDNICA, MATERIAŁ | PCW SN8 Dn200mm L=110.7m | | | | | | PCW<br>SN8<br>Dn200mm | |
| ODLEGŁOŚCI | 0.0 | 12.3 | 22.3 | 27.3 | 69.1 | 110.7 | 0.0 | 2.9 |
| | 12.3 | 15.0 | | 41.8 | 41.6 | | 2.9 | |
| | 0 | | | | | 1 | 0 | |

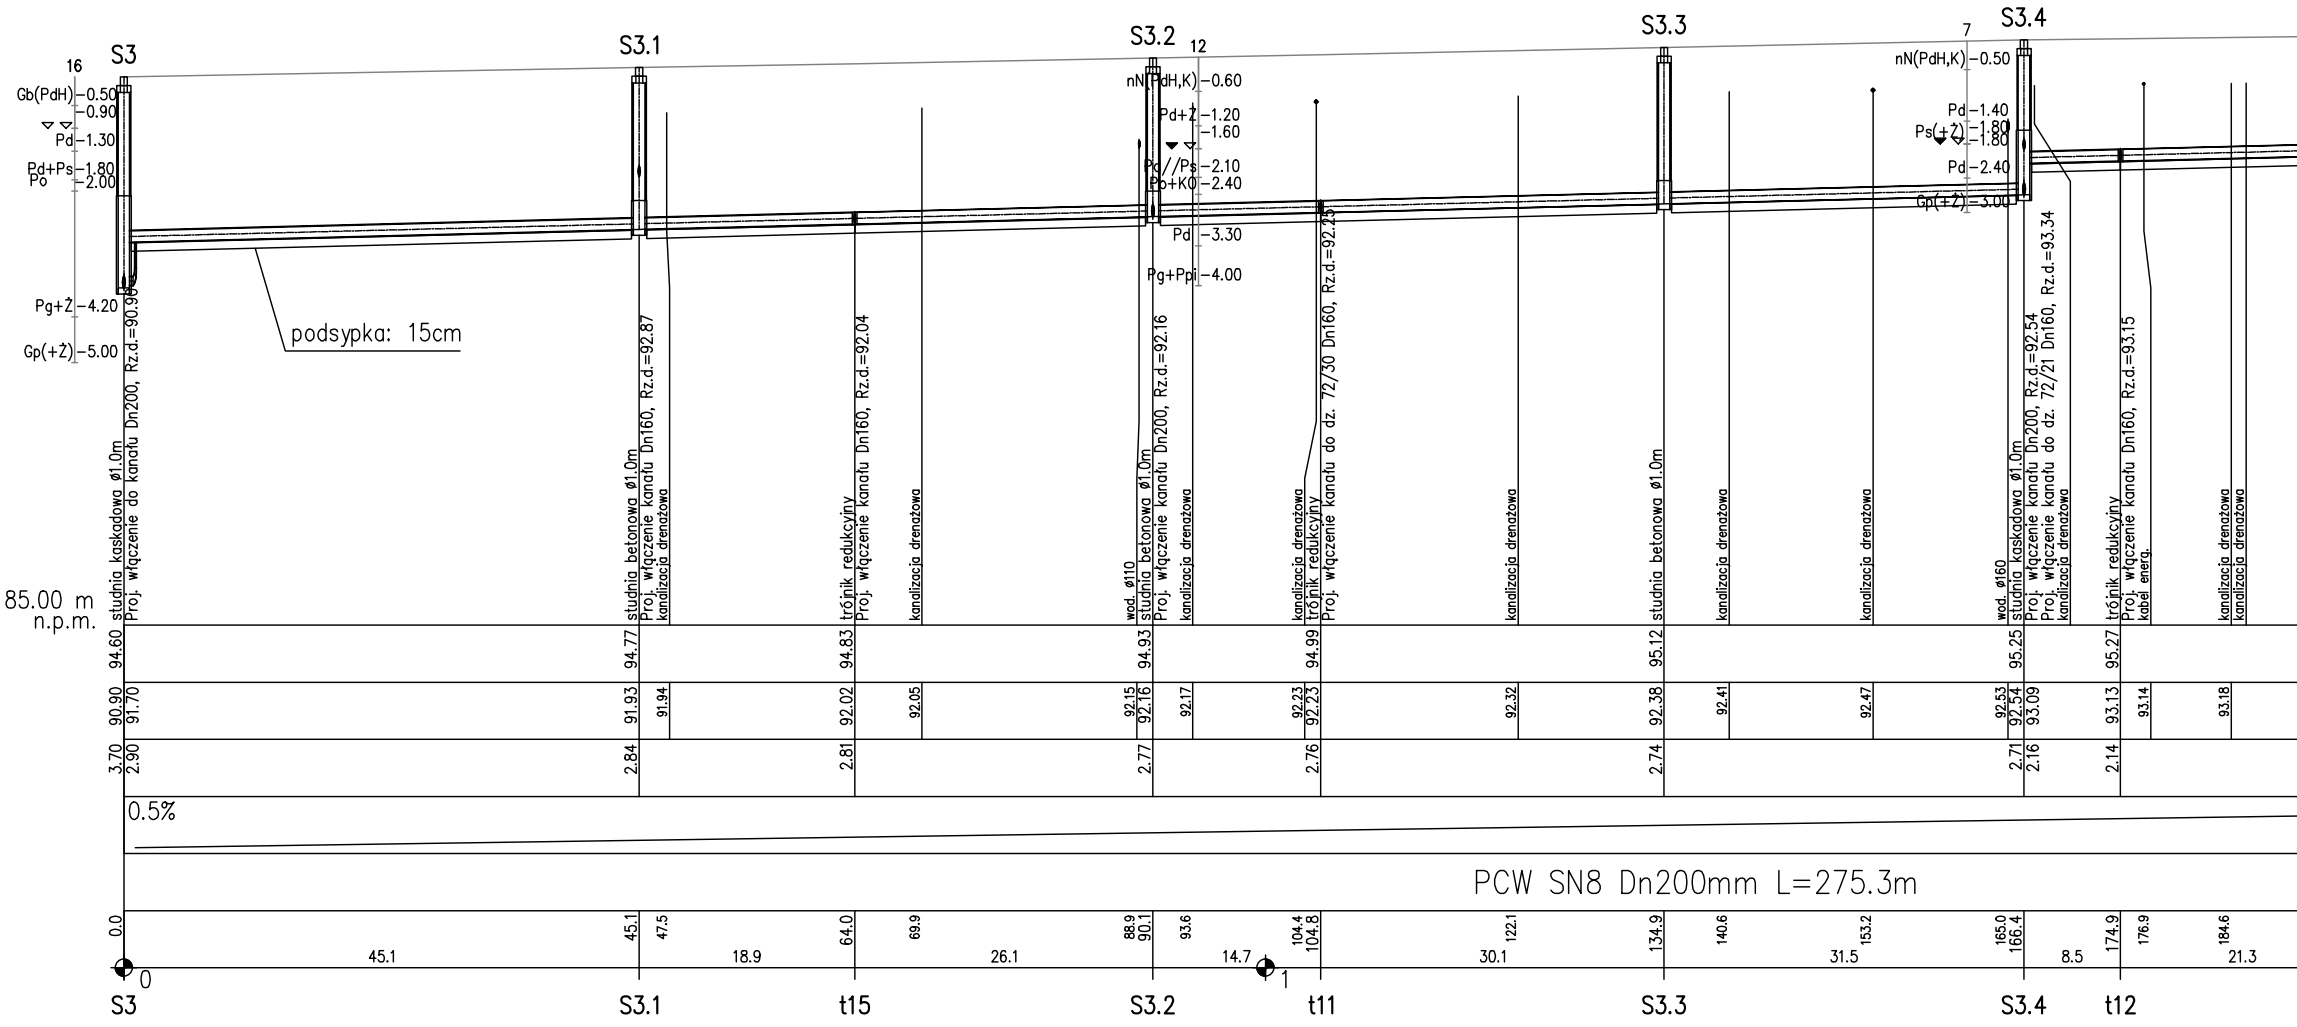
S3
16
Gb(PdH) -0.50
-0.90
Pd -1.30
Pd+Ps -1.80
Po -2.00
Pg+Ż -4.20
Gp(+Ż) -5.00
podsypka: 15cm
S3.1
S3.2
12
nN(PdH,K) -0.60
Pd+Ż -1.20
-1.60
Pd//Ps -2.10
Po+KO -2.40
Pd -3.30
Pg+Ppi -4.00
S3.3
S3.4
7
nN(PdH,K) -0.50
Pd -1.40
Ps(+Ż) -1.80
-1.80
Pd -2.40
Gp(+Ż) -3.00
studnia kaskadowa ø1.0m
Proj. włączenie do kanału Dn200, Rz.d.=90.90
studnia betonowa ø1.0m
Proj. włączenie kanału Dn160, Rz.d.=92.87
kanalizacja drenażowa
trójnik redukcyjny
Proj. włączenie kanału Dn160, Rz.d.=92.04
kanalizacja drenażowa
wod. ø110
studnia betonowa ø1.0m
Proj. włączenie kanału Dn200, Rz.d.=92.16
kanalizacja drenażowa
kanalizacja drenażowa
trójnik redukcyjny
Proj. włączenie kanału do dz. 72/30 Dn160, Rz.d.=92.25
kanalizacja drenażowa
studnia betonowa ø1.0m
kanalizacja drenażowa
kanalizacja drenażowa
wod. ø160
studnia kaskadowa ø1.0m
Proj. włączenie kanału Dn200, Rz.d.=92.54
Proj. włączenie kanału do dz. 72/21 Dn160, Rz.d.=93.34
kanalizacja drenażowa
trójnik redukcyjny
Proj. włączenie kanału Dn160, Rz.d.=93.15
kabel energ.
kanalizacja drenażowa
kanalizacja drenażowa
85.00 m
n.p.m.
94.60
94.77
94.83
94.93
94.99
95.12
95.25
95.27
90.90
91.70
91.93
91.94
92.02
92.05
92.15
92.16
92.17
92.23
92.23
92.32
92.38
92.41
92.47
92.53
92.54
93.09
93.13
93.14
93.18
3.70
2.90
2.84
2.81
2.77
2.76
2.74
2.71
2.16
2.14
0.5%
PCW SN8 Dn200mm L=275.3m
0.0
45.1
47.5
64.0
69.9
88.9
90.1
93.6
104.4
104.8
122.1
134.9
140.6
153.2
165.0
166.4
174.9
176.9
184.6
45.1
18.9
26.1
14.7
30.1
31.5
8.5
21.3
0
1
S3
S3.1
t15
S3.2
t11
S3.3
S3.4
t12

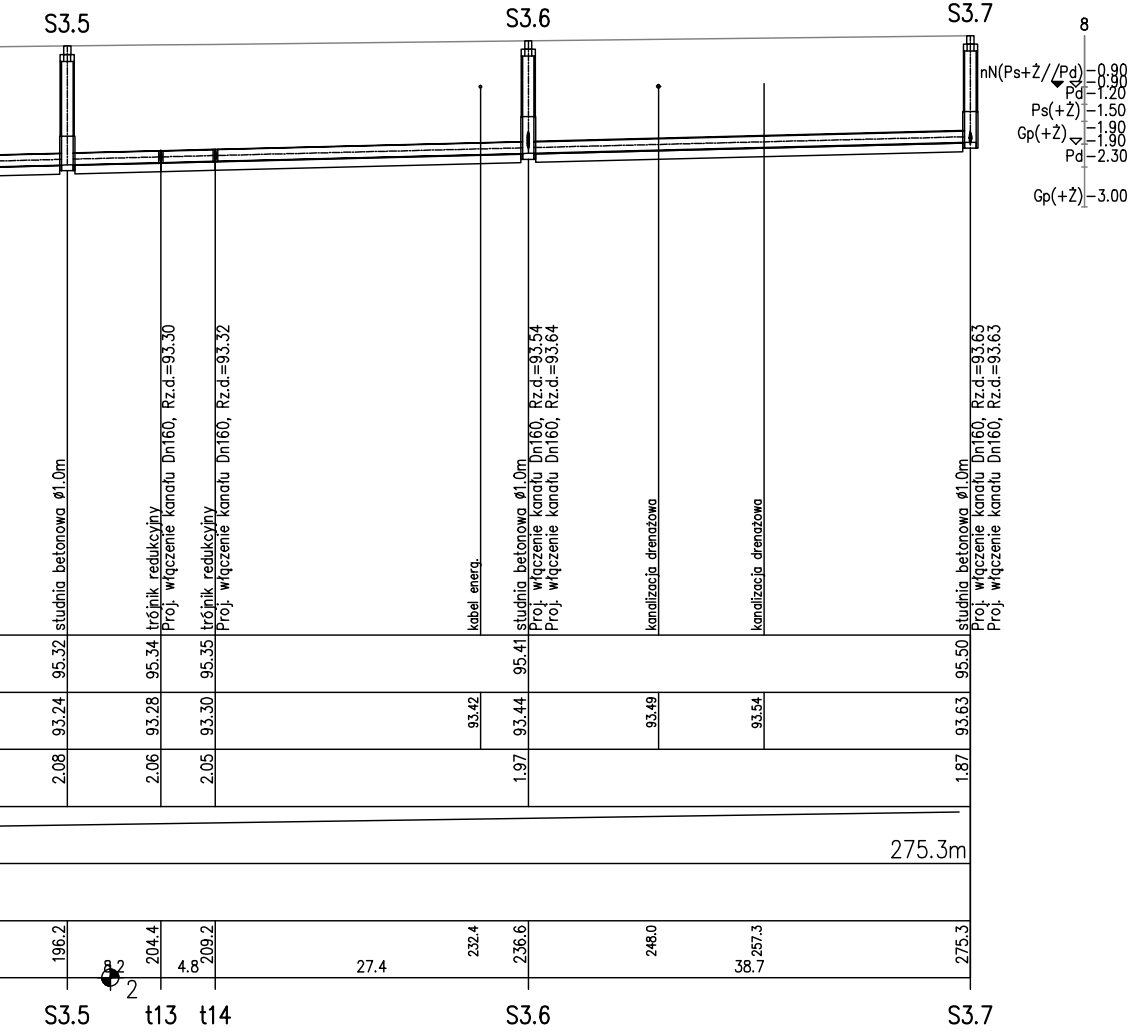
S3.5
S3.6
S3.7
8
nN(Ps+Ż//Pd) −0.90
−0.90
Pd −1.20
Ps(+Ż) −1.50
−1.90
Gp(+Ż) −1.90
Pd −2.30
Gp(+Ż) −3.00
studnia betonowa ø1.0m
trójnik redukcyjny
Proj. włączenie kanału Dn160, Rz.d.=93.30
trójnik redukcyjny
Proj. włączenie kanału Dn160, Rz.d.=93.32
kabel energ.
studnia betonowa ø1.0m
Proj. włączenie kanału Dn160, Rz.d.=93.54
Proj. włączenie kanału Dn160, Rz.d.=93.64
kanalizacja drenażowa
kanalizacja drenażowa
studnia betonowa ø1.0m
Proj. włączenie kanału Dn160, Rz.d.=93.63
Proj. włączenie kanału Dn160, Rz.d.=93.63
95.32
95.34
95.35
95.41
95.50
93.24
93.28
93.30
93.42
93.44
93.49
93.54
93.63
2.08
2.06
2.05
1.97
1.87
275.3m
196.2
204.4
209.2
232.4
236.6
248.0
257.3
275.3
8.2
4.8
27.4
38.7
2
S3.5
t13
t14
S3.6
S3.7


S3.2
12
nN(PdH,K) −0.60
Pd+Ż −1.20
−1.60
Pd//Ps −2.10
Po+KO −2.40
Pd −3.30
Pg+Ppi −4.00
80.00 m
n.p.m.
studnia betonowa ø1.0m
Proj. włączenie do kanału Dn200, Rz.d.=92.16
zaślepka
94.93
94.93
92.16
92.18
2.77
2.75
0.5%
3.1m
PCW
SN8
Dn200mm
0.0
3.1
3.1
0
S3.2
Z5

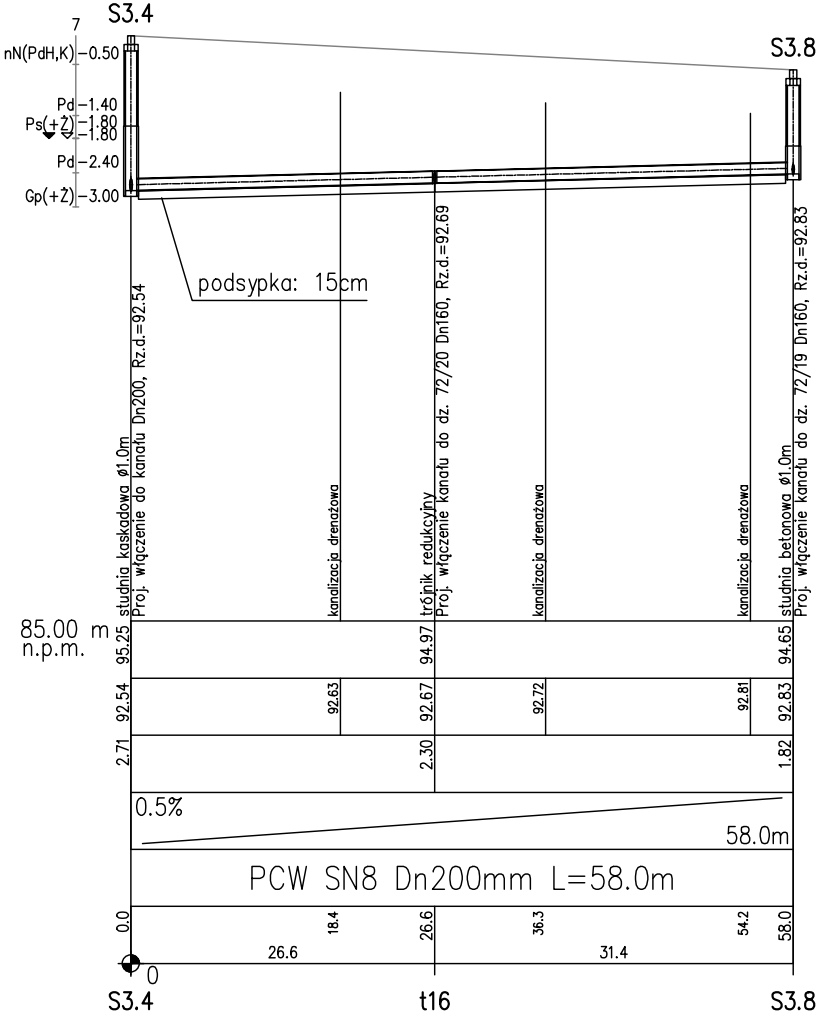
S3.4
7
nN(PdH,K) −0.50
Pd −1.40
Ps(+Ż) −1.80
−1.80
Pd −2.40
Gp(+Ż) −3.00
S3.8
podsypka: 15cm
studnia kaskadowa ø1.0m
Proj. włączenie do kanału Dn200, Rz.d.=92.54
kanalizacja drenażowa
trójnik redukcyjny
Proj. włączenie kanału do dz. 72/20 Dn160, Rz.d.=92.69
kanalizacja drenażowa
kanalizacja drenażowa
studnia betonowa ø1.0m
Proj. włączenie kanału do dz. 72/19 Dn160, Rz.d.=92.83
85.00 m
n.p.m.
95.25
94.97
94.65
92.54
92.63
92.67
92.72
92.81
92.83
2.71
2.30
1.82
0.5%
58.0m
PCW SN8 Dn200mm L=58.0m
0.0
18.4
26.6
36.3
54.2
58.0
26.6
31.4
0
S3.4
t16
S3.8


16
S3
Gb(PdH) -0.50
-0.90
Pd -1.30
Pd+Ps -1.80
Po -2.00
Pg+Ż -4.20
Gp(+Ż) -5.00
94.60 studnia kaskadowa ø1.0m
Proj. włączenie do kanału Dn200, Rz.d.=90.90 zaślepka
80.00 m
n.p.m.
94.60
90.90
90.91
3.70
3.69
0.5%
1.0m
0.0
1.0
0
S3
Z1

UWAGI:

* NA PROFILACH ZAZNACZONO PRZYBLIŻONĄ LOKALIZACJĘ SIECI DRENARSKIEJ.

* W PRZYPADKU USZKODZENIA RUROCIĄGÓW DRENARSKICH NALEZY JE OCZYŚCIĆ I POŁĄCZYĆ ZACHOWUJĄC SPADEK I ŚREDNICĘ RUROCIĄGÓW.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakład Projektowo-Budowlany<br>KOLEKTOR<br>64-100 LESZNO ul. Kmicica 69<br>tel/fax 65 526 77 00 | | | ZAMAWIAJĄCY INWESTOR<br>Gmina Rydzyna<br>ul. Rynek 1<br>64 – 130 Rydzyna | | | |
| | | | OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU | | | |
| BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DĄBCZU | | | PROFIL PODŁUŻNY<br>ODCINEK: S1–S1.4, S1.4–S1.4.1,<br>S3–S3.7, S3.2–Z5, S3.4–S3.8, S3–Z1 | | | |
| | ZESPÓŁ PROJEKTOWY | PODPIS | SKALA | NUMER RYSUNKU | | |
| PROJEKTANT | **mgr inż. T. RZEŹNIK**<br>uprawnienia projektowe<br>nr WKP/0273/POOS/14<br>specjalność instalacyjno - inżynieryjna<br>członek WOIIB w Poznaniu | | 1:100/500 | 03.02.00 | | |
| SPRAWDZAJĄCY | **mgr inż. K. JANIAK**<br>uprawnienia spr. nr 43/w/94/Lo<br>specjalność instalacyjno - inżynieryjna | | DATA OPRACOWANIA | BRANŻA | STADIUM | NR OBIEKTU |
| ASYSTENT | **mgr inż. A. PIWOWARSKA** | | 06.07.2017 | IS | PB | I |